

実施方針の修正（新旧対照表）

令和6年7月12日に公表した「南伊豆地域広域ごみ処理施設整備運営事業」の実施方針を次のとおり修正する。

新				旧																																																																																																											
<p>【P.1～2】</p> <p>1 事業内容 (略)</p> <p>(6)整備概要</p> <p>建設予定地：静岡県下田市敷根 13-11 建設予定地面積：約 8,741m<sup>2</sup> 施設整備概要：整備する施設の種別及び規模は以下のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">施設の種別</th> <th>処理能力</th> <th>処理方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">焼却施設</td> <td>54 t /日</td> <td>ストーカ式</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">資源化施設</td> <td>不燃ごみ・不燃性粗大ごみ処理ライン</td> <td>2.2 t /5h</td> <td>破砕、選別</td> </tr> <tr> <td>かん類処理ライン</td> <td>0.5 t /5h</td> <td>選別、圧縮</td> </tr> <tr> <td><del>ペットボトル処理ライン</del></td> <td><del>0.3 t /5h</del></td> <td><del>選別、圧縮梱包</del></td> </tr> <tr> <td>ペットボトル・プラスチック使用製品廃棄物処理ライン</td> <td>1.7 t /5h</td> <td>破袋、選別、圧縮梱包</td> </tr> <tr> <td>ストックヤード</td> <td>-</td> <td>貯留</td> </tr> </tbody> </table> <p>※<u>ペットボトル(0.3t/日)とプラスチック(1.4t/日)は共通の処理ラインで切替処理を行う。</u> <del>ペットボトル及びプラスチック類(白色トレイ含む)は共通の処理ラインで処理を行う。</del></p> <p>計画ごみ質：焼却施設の計画ごみ質は、以下のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">項目</th> <th>低質ごみ</th> <th>基準ごみ</th> <th>高質ごみ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">単位体積重量 (kg/m<sup>3</sup>)</td> <td>350</td> <td>310</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成分</td> <td>水分 (%)</td> <td><u>66.8</u></td> <td><u>58.5</u></td> <td>50.2</td> </tr> <tr> <td>灰分 (%)</td> <td>5.5</td> <td>5.3</td> <td>5.1</td> </tr> <tr> <td>可燃分 (%)</td> <td>27.8</td> <td><u>36.2</u></td> <td><u>44.6</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">低位発熱量 (kJ/kg)</td> <td>3,800</td> <td><u>6,600</u></td> <td>9,300</td> </tr> </tbody> </table>				施設の種別		処理能力	処理方式	焼却施設		54 t /日	ストーカ式	資源化施設	不燃ごみ・不燃性粗大ごみ処理ライン	2.2 t /5h	破砕、選別	かん類処理ライン	0.5 t /5h	選別、圧縮	<del>ペットボトル処理ライン</del>	<del>0.3 t /5h</del>	<del>選別、圧縮梱包</del>	ペットボトル・プラスチック使用製品廃棄物処理ライン	1.7 t /5h	破袋、選別、圧縮梱包	ストックヤード	-	貯留	項目		低質ごみ	基準ごみ	高質ごみ	単位体積重量 (kg/m <sup>3</sup> )		350	310	280	成分	水分 (%)	<u>66.8</u>	<u>58.5</u>	50.2	灰分 (%)	5.5	5.3	5.1	可燃分 (%)	27.8	<u>36.2</u>	<u>44.6</u>	低位発熱量 (kJ/kg)		3,800	<u>6,600</u>	9,300	<p>【P.1～2】</p> <p>1 事業内容 (略)</p> <p>(6)整備概要</p> <p>建設予定地：静岡県下田市敷根 13-11 建設予定地面積：約 8,741m<sup>2</sup> 施設整備概要：整備する施設の種別及び規模は以下のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">施設の種別</th> <th>処理能力</th> <th>処理方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">焼却施設</td> <td>54 t /日</td> <td>ストーカ式</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">資源化施設</td> <td>不燃ごみ・不燃性粗大ごみ処理ライン</td> <td>2.2 t /5h</td> <td>破砕、選別</td> </tr> <tr> <td>かん類処理ライン</td> <td>0.5 t /5h</td> <td>選別、圧縮</td> </tr> <tr> <td><del>ペットボトル処理ライン</del></td> <td><del>0.3 t /5h</del></td> <td><del>選別、圧縮梱包</del></td> </tr> <tr> <td>製品プラスチック及び容器包装プラスチック処理ライン</td> <td>1.3 t /5h</td> <td>破袋、選別、圧縮梱包</td> </tr> <tr> <td>ストックヤード</td> <td>-</td> <td>貯留</td> </tr> </tbody> </table> <p>※<u>ペットボトル及びプラスチック類(白色トレイ含む)は共通の処理ラインで処理を行う。</u></p> <p>計画ごみ質：焼却施設の計画ごみ質は、以下のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">項目</th> <th>低質ごみ</th> <th>基準ごみ</th> <th>高質ごみ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">単位体積重量 (kg/m<sup>3</sup>)</td> <td>350</td> <td>310</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成分</td> <td>水分 (%)</td> <td><u>66.7</u></td> <td><u>58.4</u></td> <td>50.2</td> </tr> <tr> <td>灰分 (%)</td> <td>5.5</td> <td>5.3</td> <td>5.1</td> </tr> <tr> <td>可燃分 (%)</td> <td>27.8</td> <td><u>36.3</u></td> <td><u>44.7</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">低位発熱量 (kJ/kg)</td> <td>3,800</td> <td><u>6,500</u></td> <td>9,300</td> </tr> </tbody> </table>				施設の種別		処理能力	処理方式	焼却施設		54 t /日	ストーカ式	資源化施設	不燃ごみ・不燃性粗大ごみ処理ライン	2.2 t /5h	破砕、選別	かん類処理ライン	0.5 t /5h	選別、圧縮	<del>ペットボトル処理ライン</del>	<del>0.3 t /5h</del>	<del>選別、圧縮梱包</del>	製品プラスチック及び容器包装プラスチック処理ライン	1.3 t /5h	破袋、選別、圧縮梱包	ストックヤード	-	貯留	項目		低質ごみ	基準ごみ	高質ごみ	単位体積重量 (kg/m <sup>3</sup> )		350	310	280	成分	水分 (%)	<u>66.7</u>	<u>58.4</u>	50.2	灰分 (%)	5.5	5.3	5.1	可燃分 (%)	27.8	<u>36.3</u>	<u>44.7</u>	低位発熱量 (kJ/kg)		3,800	<u>6,500</u>	9,300
施設の種別		処理能力	処理方式																																																																																																												
焼却施設		54 t /日	ストーカ式																																																																																																												
資源化施設	不燃ごみ・不燃性粗大ごみ処理ライン	2.2 t /5h	破砕、選別																																																																																																												
	かん類処理ライン	0.5 t /5h	選別、圧縮																																																																																																												
	<del>ペットボトル処理ライン</del>	<del>0.3 t /5h</del>	<del>選別、圧縮梱包</del>																																																																																																												
	ペットボトル・プラスチック使用製品廃棄物処理ライン	1.7 t /5h	破袋、選別、圧縮梱包																																																																																																												
	ストックヤード	-	貯留																																																																																																												
項目		低質ごみ	基準ごみ	高質ごみ																																																																																																											
単位体積重量 (kg/m <sup>3</sup> )		350	310	280																																																																																																											
成分	水分 (%)	<u>66.8</u>	<u>58.5</u>	50.2																																																																																																											
	灰分 (%)	5.5	5.3	5.1																																																																																																											
	可燃分 (%)	27.8	<u>36.2</u>	<u>44.6</u>																																																																																																											
低位発熱量 (kJ/kg)		3,800	<u>6,600</u>	9,300																																																																																																											
施設の種別		処理能力	処理方式																																																																																																												
焼却施設		54 t /日	ストーカ式																																																																																																												
資源化施設	不燃ごみ・不燃性粗大ごみ処理ライン	2.2 t /5h	破砕、選別																																																																																																												
	かん類処理ライン	0.5 t /5h	選別、圧縮																																																																																																												
	<del>ペットボトル処理ライン</del>	<del>0.3 t /5h</del>	<del>選別、圧縮梱包</del>																																																																																																												
	製品プラスチック及び容器包装プラスチック処理ライン	1.3 t /5h	破袋、選別、圧縮梱包																																																																																																												
	ストックヤード	-	貯留																																																																																																												
項目		低質ごみ	基準ごみ	高質ごみ																																																																																																											
単位体積重量 (kg/m <sup>3</sup> )		350	310	280																																																																																																											
成分	水分 (%)	<u>66.7</u>	<u>58.4</u>	50.2																																																																																																											
	灰分 (%)	5.5	5.3	5.1																																																																																																											
	可燃分 (%)	27.8	<u>36.3</u>	<u>44.7</u>																																																																																																											
低位発熱量 (kJ/kg)		3,800	<u>6,500</u>	9,300																																																																																																											

新

【P.6】

4 民間事業者の募集及び選定に関する事項

(1) 募集及び選定スケジュール（予定）

本事業は、民間事業者が募集要項に規定する事業に参画するに足る資格を有しており、かつ民間事業者の提案内容が、技術的観点から本組合が要求する性能要件を満足することが見込める内容であることを前提として、民間事業者を選定する。なお、民間事業者の選定は、制限付き総合評価型一般競争入札により実施する。現時点で計画している民間事業者の募集及び選定のスケジュールは、以下のとおりとする。

No.	項目	日程
①	実施方針の公表	<u>令和6年7月12日</u>
②	実施方針に対する質問受付 <u>締切</u>	<u>令和6年7月26日</u>
③	<u>実施方針に対する質問への回答及び実施方針（修正版）の公表</u>	<u>令和6年8月9日</u>
④	特定事業の選定の公表	令和6年11月
⑤	入札の公告	令和6年12月

(略)

旧

【P.6】

4 民間事業者の募集及び選定に関する事項

(1) 募集及び選定スケジュール（予定）

本事業は、民間事業者が募集要項に規定する事業に参画するに足る資格を有しており、かつ民間事業者の提案内容が、技術的観点から本組合が要求する性能要件を満足することが見込める内容であることを前提として、民間事業者を選定する。なお、民間事業者の選定は、制限付き総合評価型一般競争入札により実施する。現時点で計画している民間事業者の募集及び選定のスケジュールは、以下のとおりとする。

No.	項目	日程
①	実施方針の公表	<u>令和6年7月</u>
②	実施方針に対する質問受付	<u>令和6年8月</u>
③	<u>実施方針に対する回答</u>	<u>令和6年9月</u>
④	特定事業の選定の公表	令和6年11月
⑤	入札の公告	令和6年12月

(略)

新

【P.11】

5 民間事業者の審査及び選定

(1) 民間事業者選定のフロー

民間事業者の審査及び選定は、以下のとおり実施する。

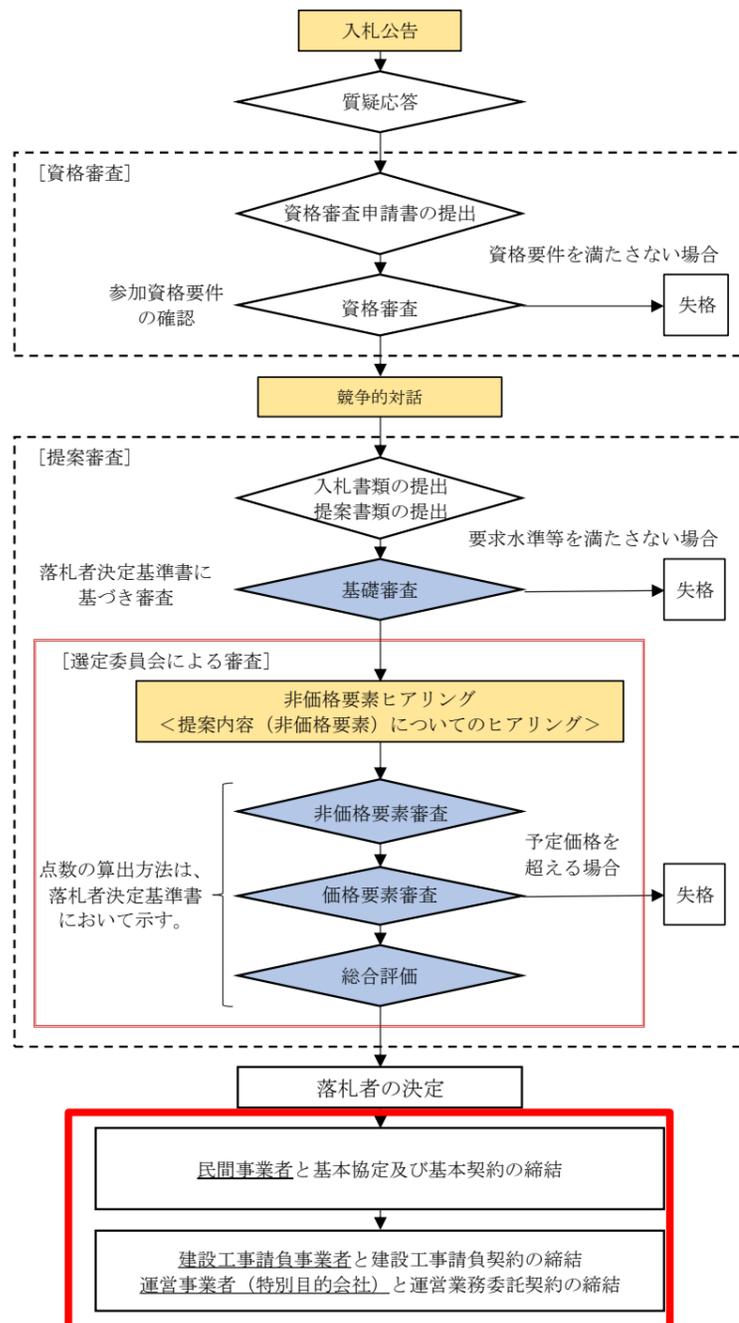


図 民間事業者の選定フロー（案）

旧

【P.11】

5 民間事業者の審査及び選定

(1) 民間事業者選定のフロー

民間事業者の審査及び選定は、以下のとおり実施する。


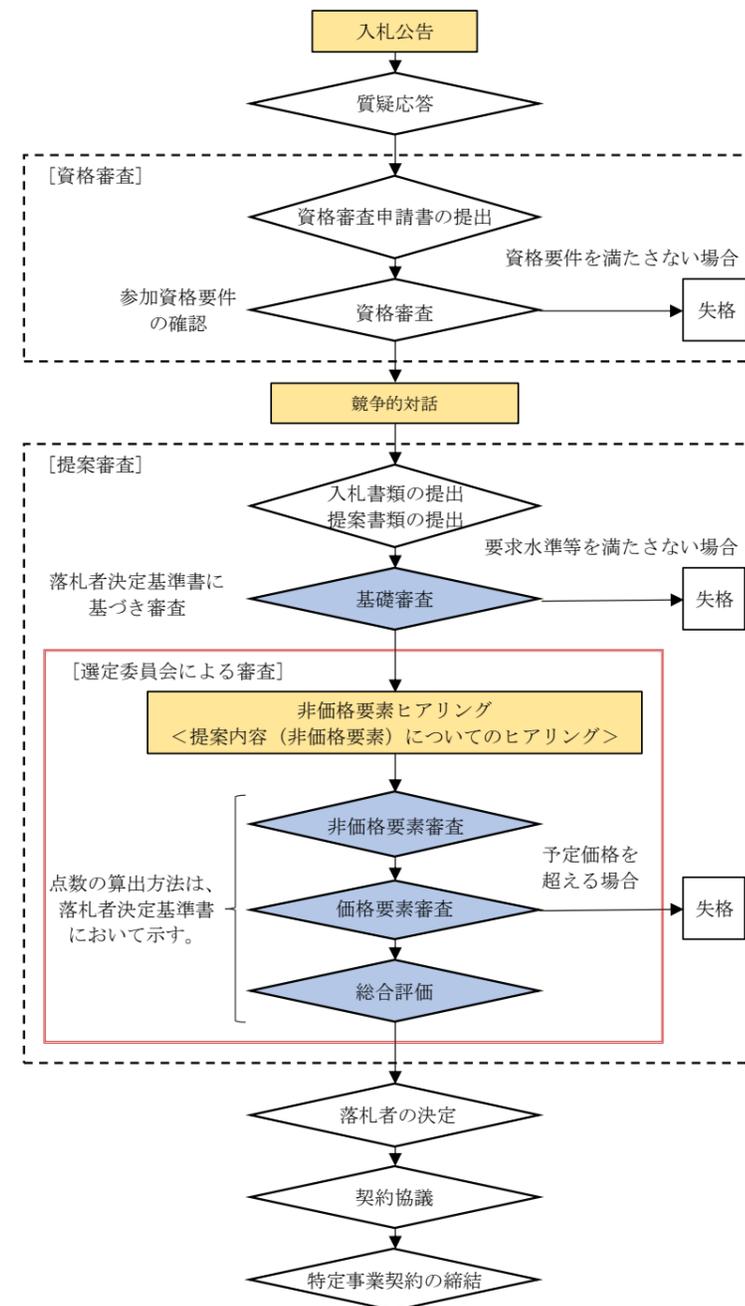


図 民間事業者の選定フロー（案）

新

【添付資料 4】

スキーム図(参考)

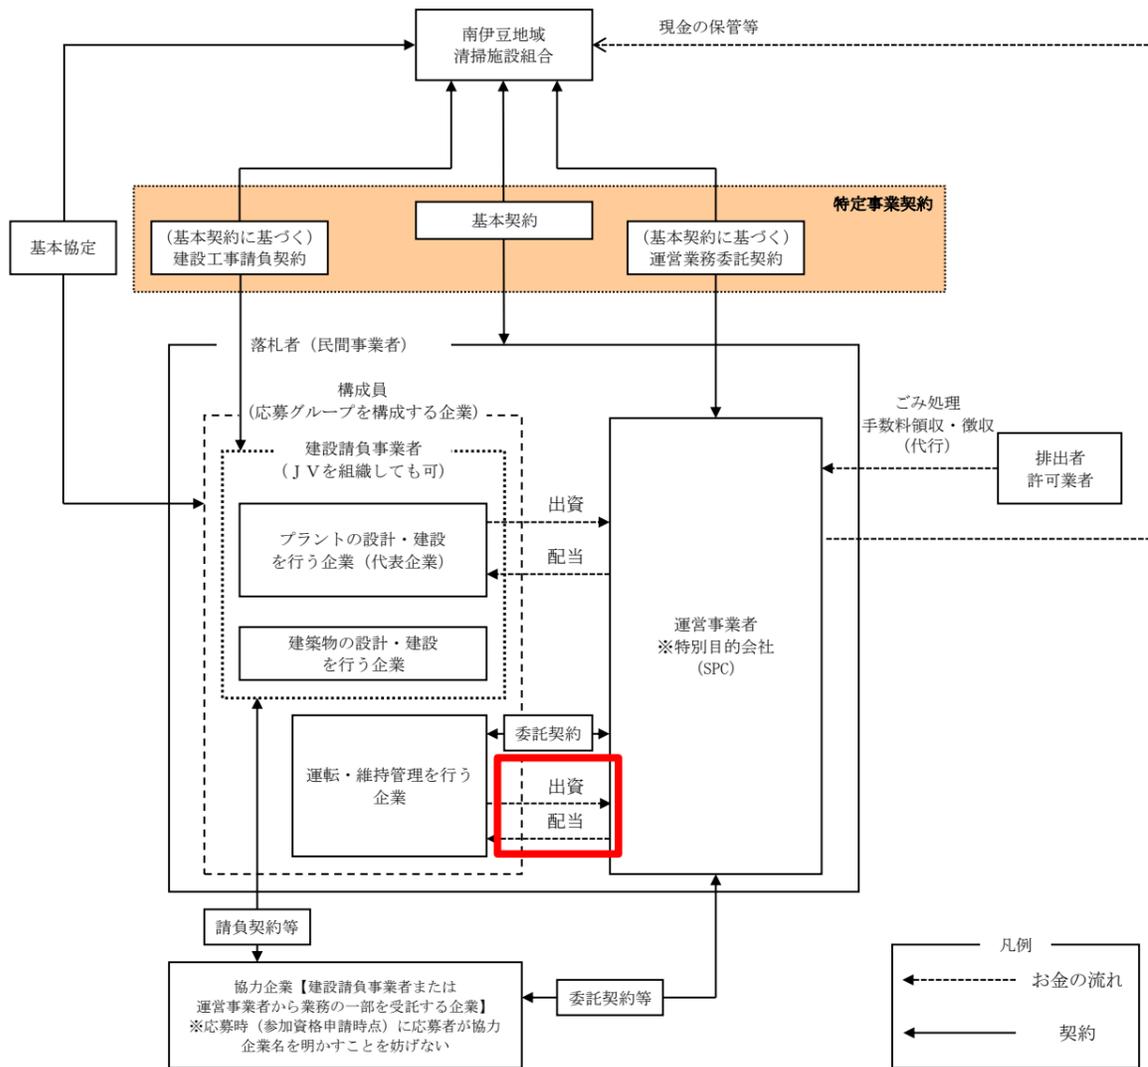

旧

【添付資料 4】

スキーム図(参考)

